



## 行動 危険度と避難行動

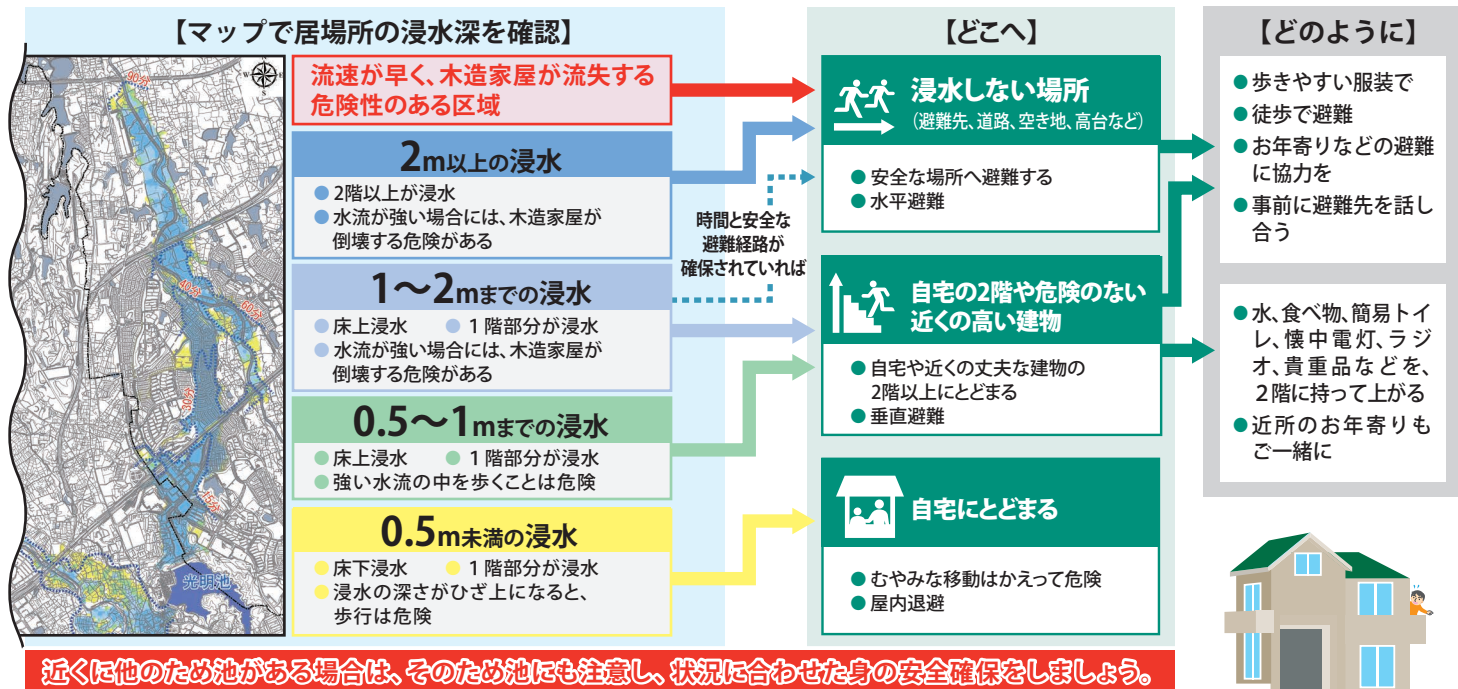

## 情報 大雨洪水に関するタイムライン

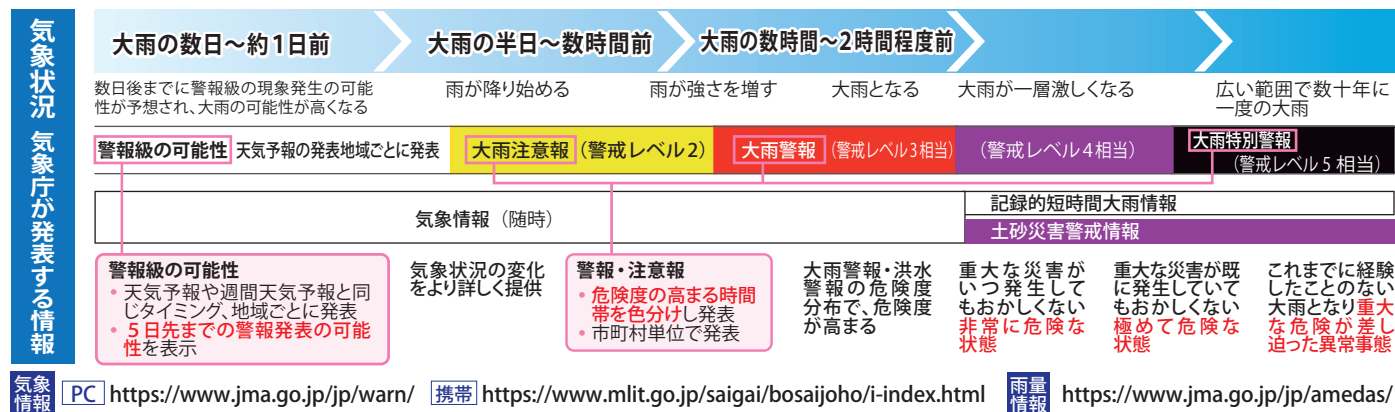

## 情報 リアルタイムの情報

大阪府からの防災情報

おおさか防災ネット

検索

大阪府内の防災情報が見られます。

気象・地震や災害発生時の被害・避難情報など幅広い防災情報を提供するポータルサイトです。

<http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html>

市からの避難に関する情報 (避難勧告等の情報)

避難準備・高齢者等避難開始【高齢者等避難】

避難の準備を開始する必要があるときに発令 高齢者等の要配慮者は避難を開始

避難勧告、避難指示 (緊急)【避難指示】

避難を開始する必要があるときに発令

災害発生情報【緊急安全確保】

命の危険、直ちに安全確保

市は、大雨などによって、災害の危険性を察知したら、防災行政無線や登録制メール、ホームページなどを通じて住民の皆さんに避難情報をお知らせします。大雨のときなど、このような避難情報が発表されたら、すぐに避難行動を行います。

FMいずみおおつ

FM 85.5MHz

泉大津市の旬な情報を“リアルタイム”でお届けします。

災害などの緊急時には市役所と連携し、必要な情報を発信していきます。特に災害が予想されるときは、早めの情報発信が可能です。

<http://www.fmizumitsutsu.jp/>

## 情報 各種災害情報

災害用伝言ダイヤル

伝言を録音する 1711にダイヤル

録音の場合 1 をプッシュ

被災地の人の電話番号をダイヤル

録音

伝言を再生する 1711にダイヤル

再生の場合 2 をプッシュ

被災地の人の電話番号をダイヤル

再生

おおさか防災情報メール (事前登録)

気象や避難に関する情報をメールで取得できます。電子メールで空メールを送信し、案内に従い登録してください。

[touroku@osaka-bousai.net](mailto:touroku@osaka-bousai.net)

防災スピーカー

聞こえにくかった場合、電話で聞き直すことができます。

0800-200-3890

市が運営するSNS

- facebook <https://m.facebook.com/izumiotsucity/>
- twitter <https://mobile.twitter.com/ozuminofficial>
- instagram [https://www.instagram.com/izumiotsu\\_official/?hl=ja](https://www.instagram.com/izumiotsu_official/?hl=ja)

泉大津市ホームページ <https://www.city.izumitsutsu.lg.jp/>

大阪管区気象台 <https://www.jma-net.go.jp/osaka/>

## 保存版

# 泉大津市 ため池 ハザードマップ



## 情報 ため池決壊の原因と起こり方

### こんなとき、ため池が危ない!!


#### 大雨時

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合
- 漏水が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

#### 地震時


- 堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に濁りが生じた場合

※地震情報は、テレビ、ラジオ、メールなどで入手できます。なお、光明池では、レベル2と呼ばれる大きな地震に対しても耐震性を有していることが大阪府の調査によって明らかにされています。

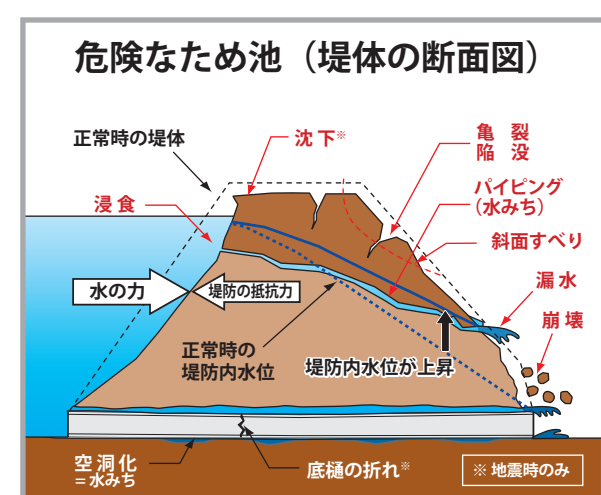



# ため池 光明池 ハザードマップ

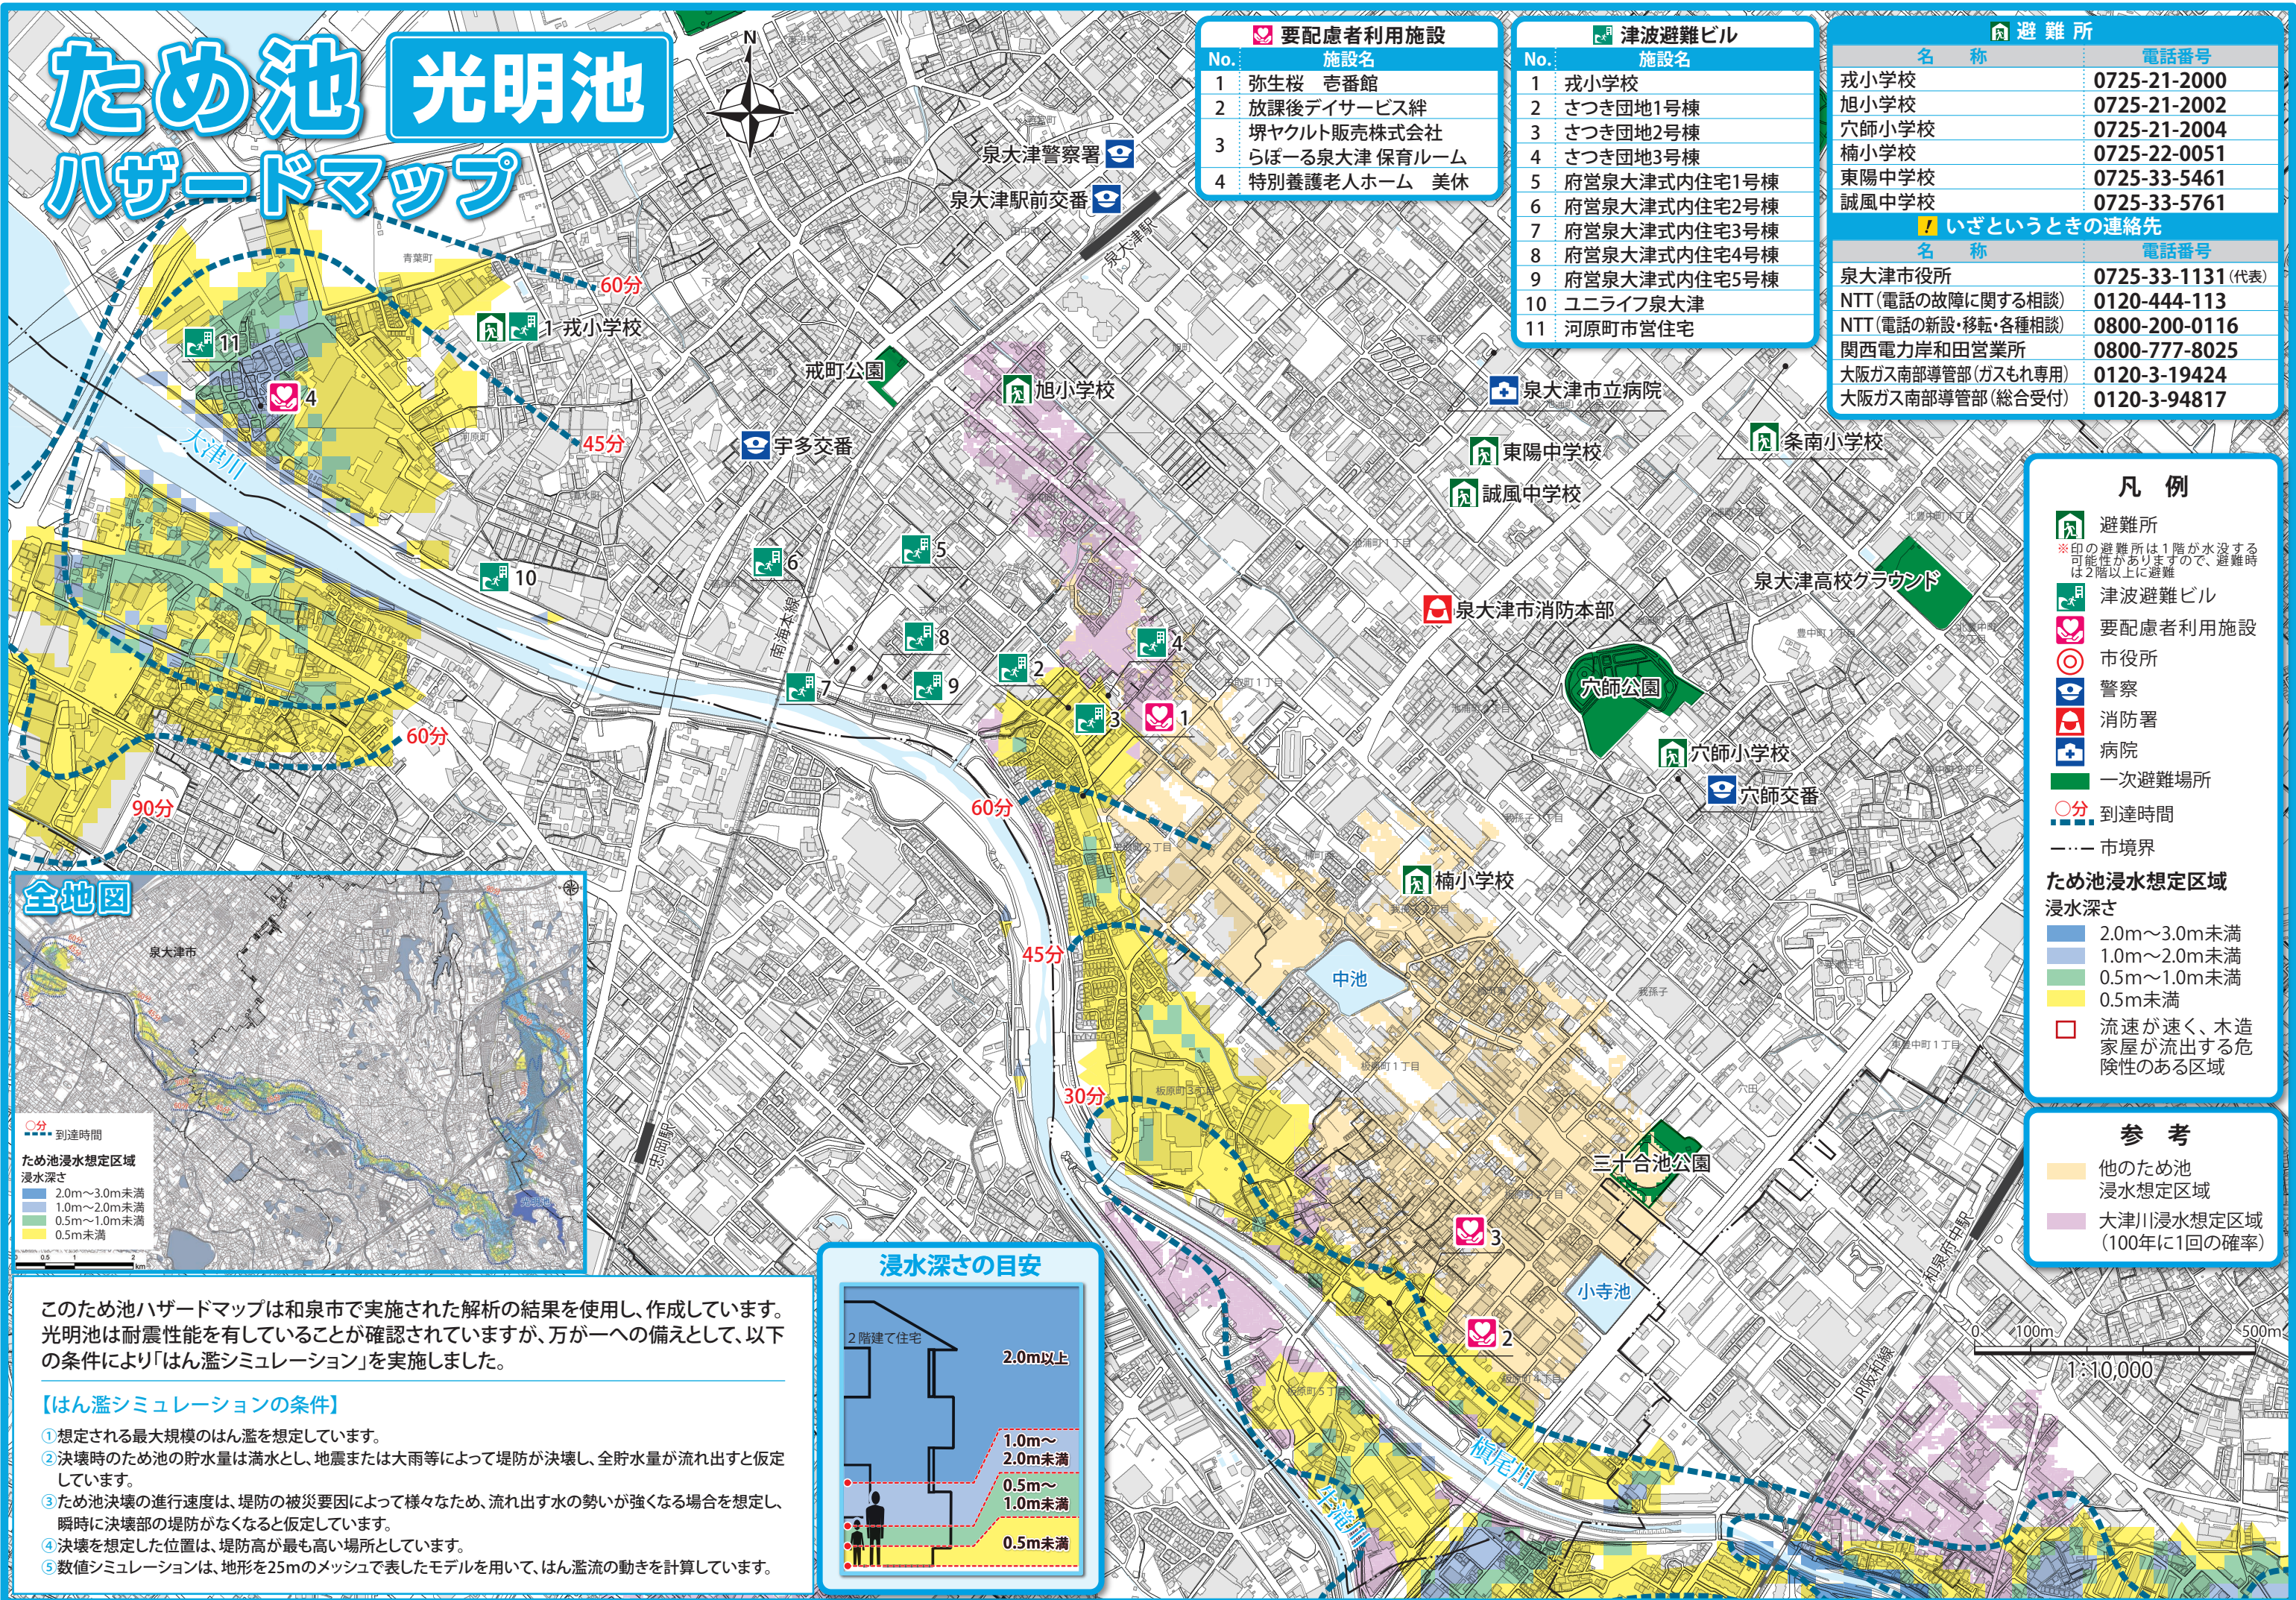

| No. | 施設名           |
|-----|---------------|
| 1   | 弥生桜 壱番館       |
| 2   | 放課後デイサービス絆    |
| 3   | 堺ヤクルト販売株式会社   |
| 4   | らぼーる泉大津 保育ルーム |
| 4   | 特別養護老人ホーム 美休  |

| No. | 施設名          |
|-----|--------------|
| 1   | 戎小学校         |
| 2   | さつき団地1号棟     |
| 3   | さつき団地2号棟     |
| 4   | さつき団地3号棟     |
| 5   | 府営泉大津式内住宅1号棟 |
| 6   | 府営泉大津式内住宅2号棟 |
| 7   | 府営泉大津式内住宅3号棟 |
| 8   | 府営泉大津式内住宅4号棟 |
| 9   | 府営泉大津式内住宅5号棟 |
| 10  | ユニライフ泉大津     |
| 11  | 河原町市営住宅      |

| 名 称   | 電話番号         |
|-------|--------------|
| 戎小学校  | 0725-21-2000 |
| 旭小学校  | 0725-21-2002 |
| 穴師小学校 | 0725-21-2004 |
| 楠小学校  | 0725-22-0051 |
| 東陽中学校 | 0725-33-5461 |
| 誠風中学校 | 0725-33-5761 |

| いざというときの連絡先         |                   |
|---------------------|-------------------|
| 名 称                 | 電話番号              |
| 泉大津市役所              | 0725-33-1131 (代表) |
| NTT (電話の故障に関する相談)   | 0120-444-113      |
| NTT (電話の新設・移転・各種相談) | 0800-200-0116     |
| 関西電力岸和田営業所          | 0800-777-8025     |
| 大阪ガス南部導管部 (ガスもれ専用)  | 0120-3-19424      |
| 大阪ガス南部導管部 (総合受付)    | 0120-3-94817      |

### 凡 例

- 避難所
- ※印の避難所は1階が水没する可能性がありますので、避難時は2階以上に避難
- 津波避難ビル
- 要配慮者利用施設
- 市役所
- 警察
- 消防署
- 病院
- 一次避難場所
- 到達時間
- 市境界

### ため池浸水想定区域


浸水深さ

- 2.0m~3.0m未満
- 1.0m~2.0m未満
- 0.5m~1.0m未満
- 0.5m未満

流速が速く、木造家屋が流出する危険性のある区域

### 参 考

- 他のため池浸水想定区域
- 大津川浸水想定区域 (100年に1回の確率)

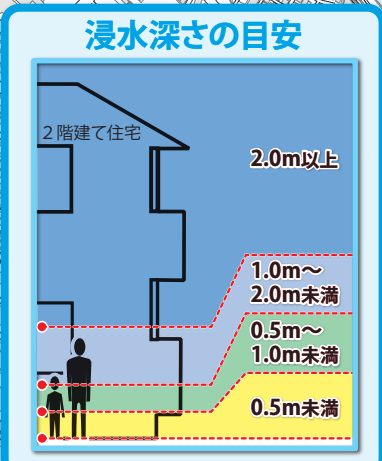

このため池ハザードマップは和泉市で実施された解析の結果を使用し、作成しています。光明池は耐震性能を有していることが確認されていますが、万が一への備えとして、以下の条件により「はん濫シミュレーション」を実施しました。

【はん濫シミュレーションの条件】

- 想定される最大規模のはん濫を想定しています。
- 決壊時のため池の貯水量は満水とし、地震または大雨等によって堤防が決壊し、全貯水量が流れ出すと仮定しています。
- ため池決壊の進行速度は、堤防の被災要因によって様々なため、流れ出す水の勢いが強くなる場合を想定し、瞬時に決壊部の堤防がなくなると仮定しています。
- 決壊を想定した位置は、堤防高が最も高い場所としています。
- 数値シミュレーションは、地形を25mのメッシュで表したモデルを用いて、はん濫流の動きを計算しています。