



行動 危険度と避難行動

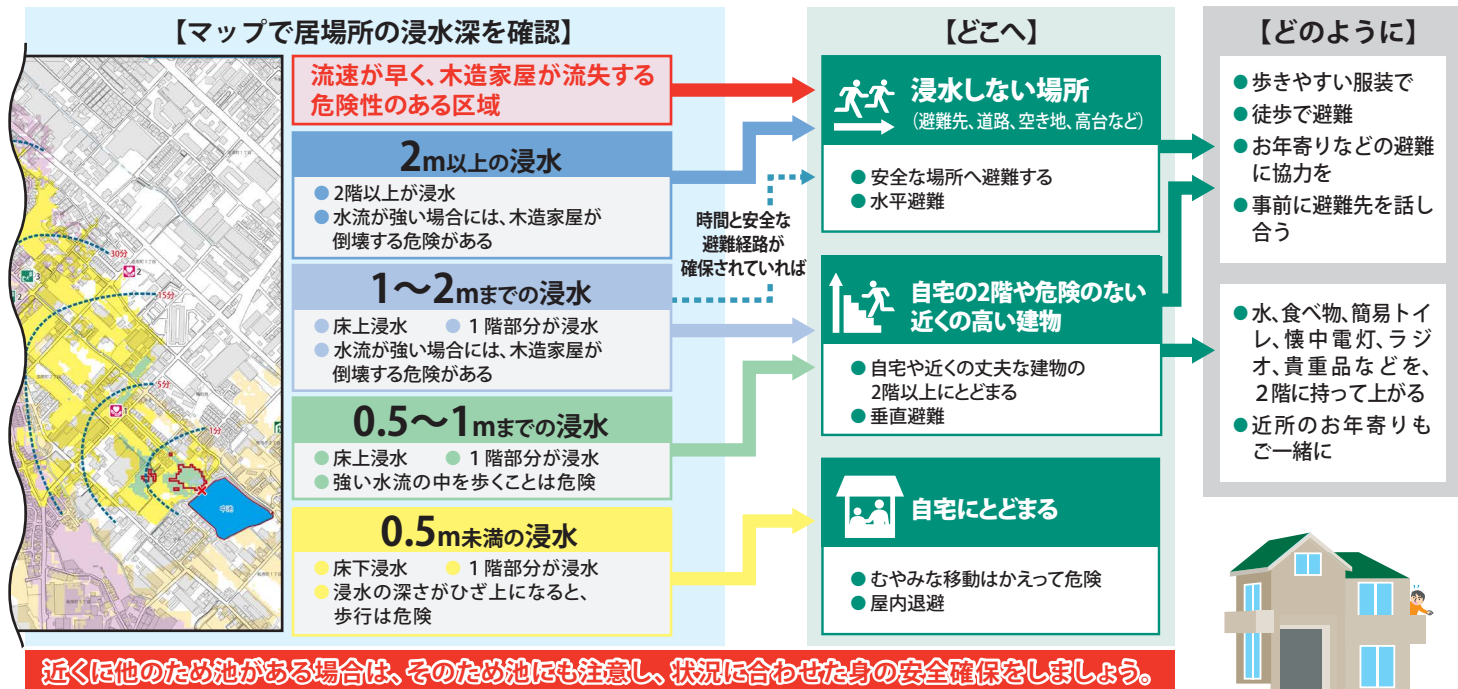

情報 大雨洪水に関するタイムライン

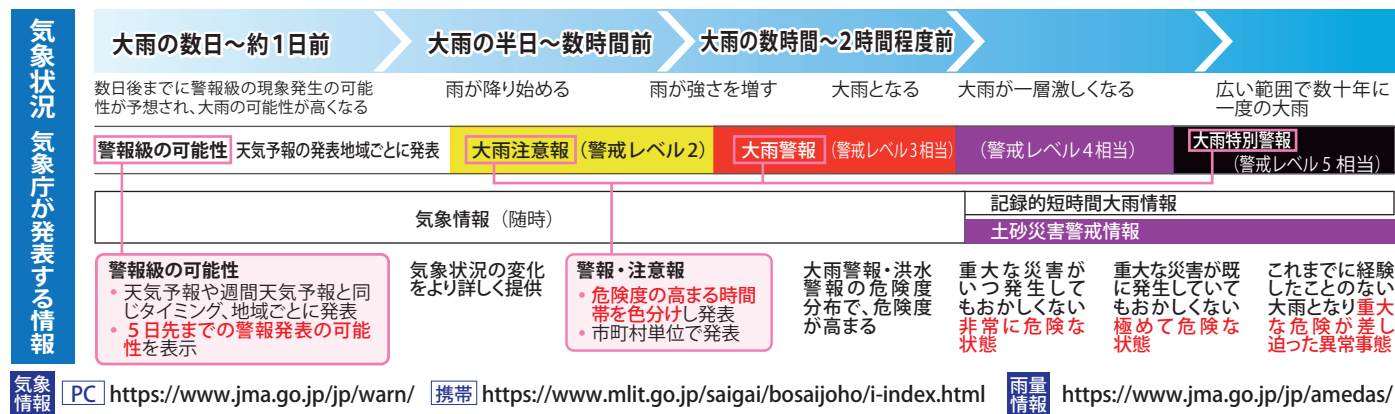

情報 リアルタイムの情報

大阪府からの防災情報

おおさか防災ネット 検索

大阪府内の防災情報が見られます。

気象・地震や災害発生時の被害・避難情報など幅広い防災情報を提供するポータルサイトです。

<http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html>

市からの避難に関する情報 (避難勧告等の情報)

避難準備・高齢者等避難開始【高齢者等避難】

避難の準備を開始する必要があるときに発令 高齢者等の要配慮者は避難を開始

避難勧告、避難指示(緊急)【避難指示】

避難を開始する必要があるときに発令

災害発生情報【緊急安全確保】

命の危険、直ちに安全確保

FMいずみおおつ

FM 85.5MHz

泉大津市の旬な情報を“リアルタイム”でお届けします。

災害などの緊急時には市役所と連携し、必要な情報を発信していきます。特に災害が予想されるときは、早めの情報発信が可能です。

<http://www.fmizumitsutsu.jp/>

情報 各種災害情報

災害用伝言ダイヤル

伝言を録音する 1711にダイヤル

録音の場合 1 をプッシュ

被災地の人の電話番号をダイヤル

録音

伝言を再生する 1711にダイヤル

再生の場合 2 をプッシュ

被災地の人の電話番号をダイヤル

再生

おおさか防災情報メール (事前登録)

気象や避難に関する情報をメールで取得できます。電子メールで空メールを送信し、案内に従い登録してください。

touroku@osaka-bousai.net

防災スピーカー

聞こえにくかった場合、電話で聞き直すことができます。

0800-200-3890

市が運営するSNS

facebook <https://m.facebook.com/izumitsucity/>

twitter <https://mobile.twitter.com/ozuminofficial>

instagram https://www.instagram.com/izumitsutsu_official/?hl=ja

泉大津市ホームページ <https://www.city.izumitsutsu.lg.jp/>

大阪管区気象台 <https://www.jma-net.go.jp/osaka/>

泉大津市 ため池 ハザードマップ

保存版



情報 ため池決壊の原因と起こり方


こんなとき、ため池が危ない!!

大雨時

- 急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合
- 漏水が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
- 堤体が陥没し、漏水が生じた場合

地震時

- 堤体の陥没やひび割れが発生し、急激な漏水量の増加や漏水に濁りが生じた場合

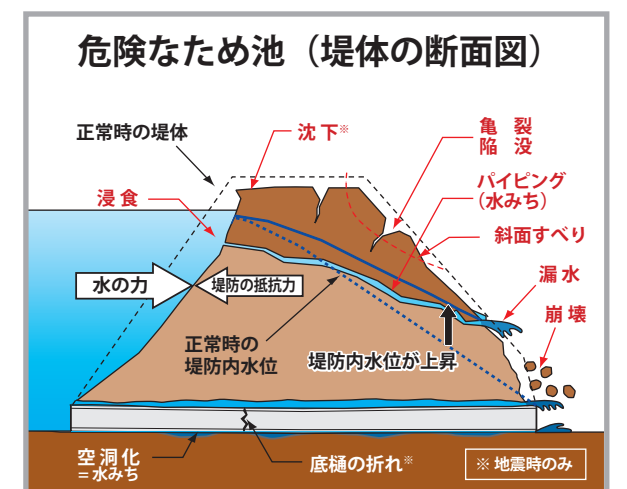

ため池 中池

ハザードマップ

泉大津市役所

東雲公園

ため池ハザードマップの浸水想定区域は以下の条件に基づく【はん濫シミュレーション】により求めています。

【はん濫シミュレーションの条件】

- ① ため池が常時満水位状態のときに大雨や地震等によって堤防が決壊し、全貯水量が一機に流れ出すと仮定しています。
- ② 決壊によって流出する水は、地形を5mの格子で表した数値モデルを用いて、その動きや場所ごとの水深等を計算により求めました。

津波避難ビル

No.	施設名
1	さつき団地1号棟
2	さつき団地2号棟
3	さつき団地3号棟

要配慮者利用施設

No.	施設名
1	ヒューマンライフケア泉大津の湯
2	リハビリデイサービスとて
3	弥生桜 壱番館

避難所

名 称	電話番号
旭小学校	0725-21-2002
穴師小学校	0725-21-2004
楠小学校	0725-22-0051
誠風中学校	0725-33-5761

いざというときの連絡先

名 称	電話番号
泉大津市役所	0725-33-1131 (代表)
NTT (電話の故障に関する相談)	0120-444-113
NTT (電話の新設・移転・各種相談)	0800-200-0116
関西電力岸和田営業所	0800-777-8025
大阪ガス南部導管部 (ガスもれ専用)	0120-3-19424
大阪ガス南部導管部 (総合受付)	0120-3-94817


凡 例

- 避難所
※印の避難所は1階が水没する可能性がありますので、避難時は2階以上に避難
- 津波避難ビル
- 要配慮者利用施設
- 市役所
- 警察
- 消防署
- 病院
- 一次避難場所
- 破堤点(想定)
- 到達時間
○分
- 市境界
- ため池浸水想定区域
浸水深さ
2.0m～3.0m未満
1.0m～2.0m未満
0.5m～1.0m未満
0.5m未満
- 流速が速く、木造家屋が流出する危険性のある区域

参 考

- 他のため池
浸水想定区域
- 大津川浸水想定区域
(100年に1回の確率)

浸水深さの目安

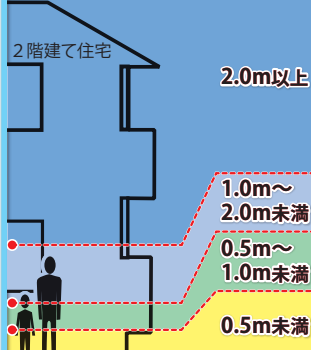

0 100m 300m

1:5,000